

AABFR TRI




TRI + N 400VAC 0.4/0.6A: CLI0905

BESCHREIBUNG

- Vereinfachter Schaltkasten für die Aufblaskontrolle für dreiphasige Turbinen
- Kasten mit Schutzschalter + Wendeschütz
- Verwaltung über einstellbare Impulse und Wartezeiten
- Integrierter Handbetrieb
- Erhältlich mit mehreren Konfigurationen:
 - 220V DREHSTROM
 - 380V DREHSTROM

AABFR TRI

COFFRET DOSEUR GONFLAGE 380V + NEUTRE SERIE 97
MEASURE INFLATION UNIT 380V + NEUTRAL SERIES 97
CAJA DE INFLADO 380V + NEUTRO SERIE 97

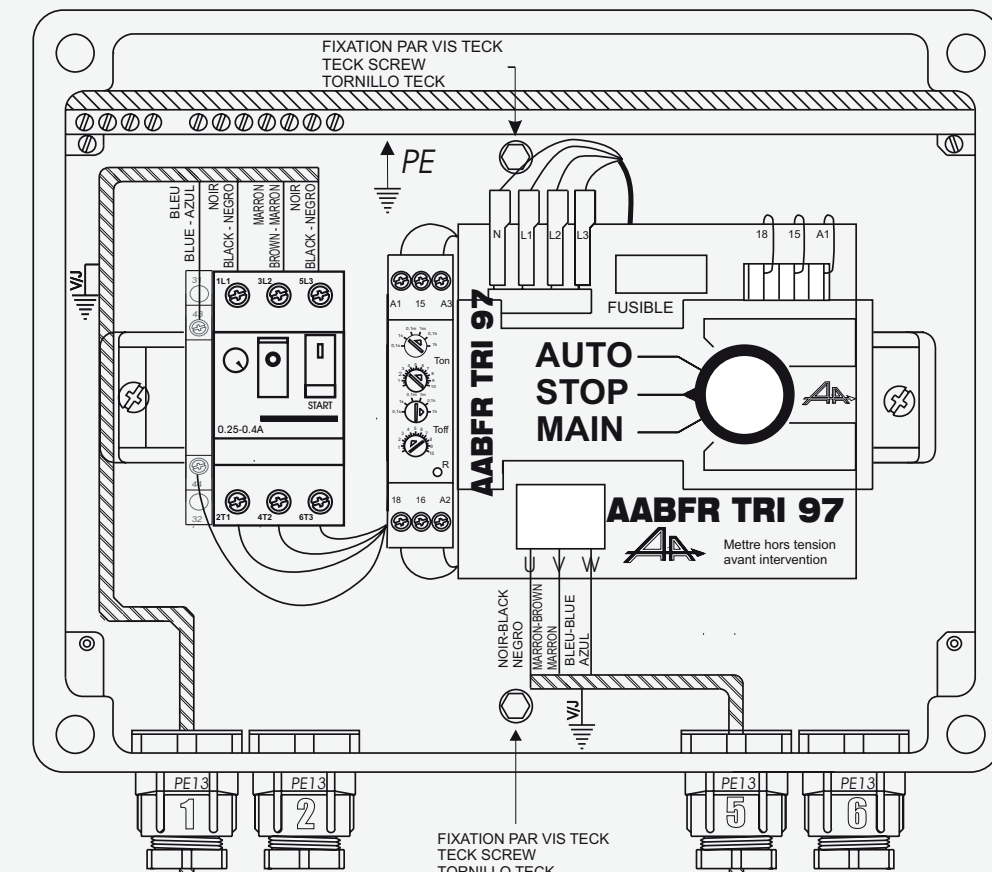

ALIMENTATION
POWER SUPPLY
ALIMENTACIÓN

ATTENTION !

Le neutre doit
être connecté


BE CAREFUL !

The neutral must
be connected

CUIDADO !


El neutro debe
ser conectado

REGLAGE MINUTERIE - TIME CONTROL AJUSTE MINUTERO

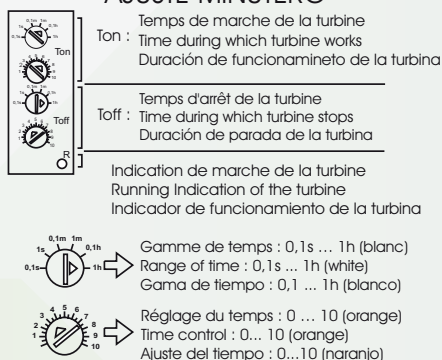

Le temps est égal à :
gamme x temps (1h x 3 = 3h)
The time is equal to :
Range x time (1h x 3 = 3h)
El tiempo es igual a :
gama x tiempo (1h x 3 = 3h)

RACCORDEMENT PLAQUE A BORNES CONNECTION TERMINAL PLACA DE TERMINALES



MOTEUR TURBINE 380V~
TURBINE MOTOR 380V~
MOTOR TURBINA 380V~

TYPE	MODELE
AABFR TRI 97	CLI0905

Version 09/09