

AABFR TRI




TRI + N 400VAC 0.4/0.6A: CLI0905

DESCRIZIONE

- Scatola che assicura la gestione semplificata del gonfiaggio per turbina trifase
- Scatola contenente interruttore automatico + contattore di inversione
- Gestione dei segnali e dei divari regolabili
- Funzionamento manuale integrato
- Disponibile con più configurazioni:
 - 220 V TRI
 - 380 V TRI

AABFR TRI

COFFRET DOSEUR GONFLAGE 380V + NEUTRE SERIE 97
MEASURE INFLATION UNIT 380V + NEUTRAL SERIES 97
CAJA DE INFLADO 380V + NEUTRO SERIE 97

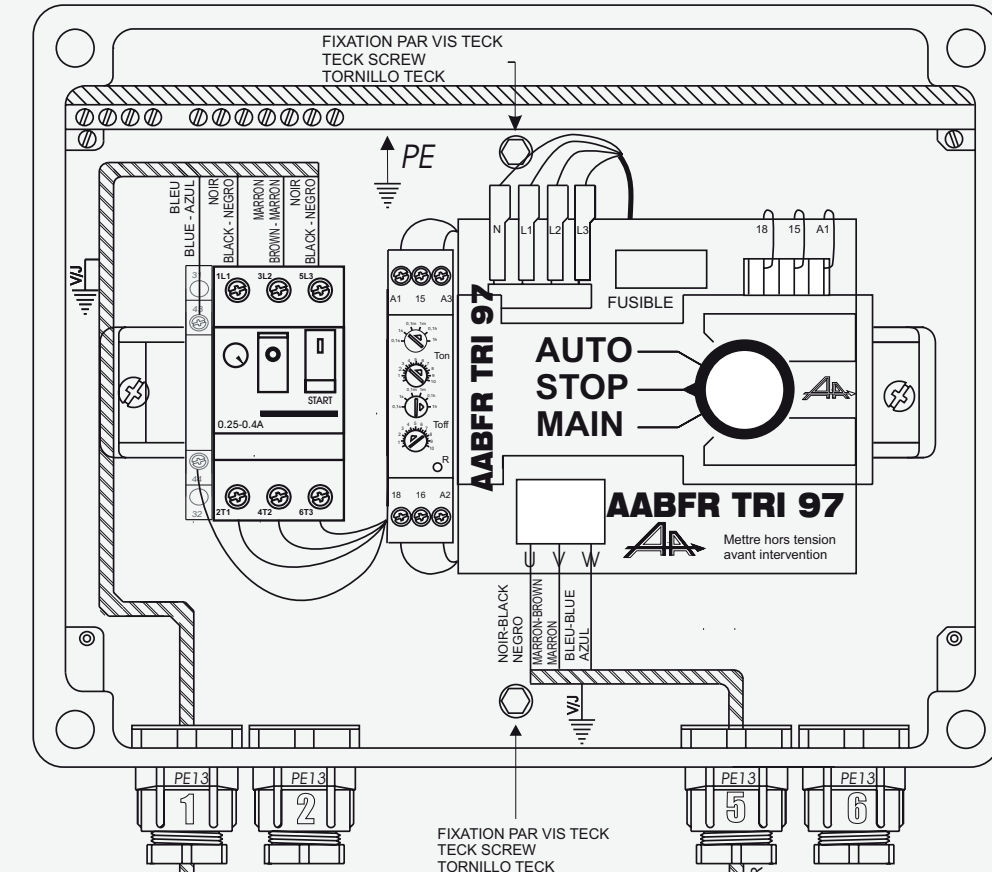

ALIMENTATION
POWER SUPPLY
ALIMENTACIÓN

ATTENTION !

Le neutre doit
être connecté


BE CAREFUL !

The neutral must
be connected

CUIDADO !

El neutro debe
ser conectado


REGLAGE MINUTERIE - TIME CONTROL AJUSTE MINUTERO

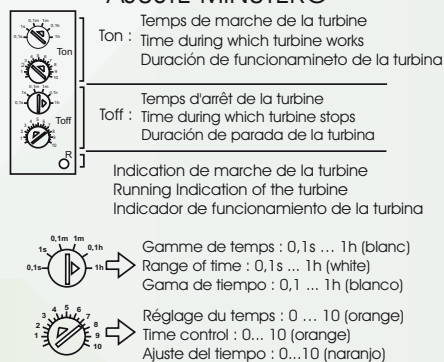

Le temps est égal à :
gamme x temps (1h x 3 = 3h)
The time is equal to :
Range x time (1h x 3 = 3h)
El tiempo es igual a :
gama x tiempo (1h x 3 = 3h)

CABLE MOTEUR - MOTOR CABLE - CABLE DEL MOTOR

RACCORDEMENT PLAQUE A BORNES CONNECTION TERMINAL PLACA DE TERMINALES



MOTEUR TURBINE 380V~
TURBINE MOTOR 380V~
MOTOR TURBINA 380V~

TYPE	MODELE
AABFR TRI 97	CLI0905

Version 09/09